

20160510 - 110127837
~~2009~~ 8 - 22527

**Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp**



┌ GO! ONDERWIJS V/D VLAAMSE ┐
Willebroekkaai, 36
1000 BRUSSEL
└ ─────────────────────────── ─ ┘

Brussel, 29/04/2016

Uw kenmerk. : Uw aanvraag van 13.04.2016
Ons kenmerk. : A.1980.0035/9/BS/vh
Te herinneren a.u.b.
Contactpersoon : D. VANDEPUTTE
DENIS.VANDEPUTTE@FIREBRU.BRUSSELS
Tel: 02/208.81.52

Adres: Groenstraat, 136
1030 SCHAARBEEK

Mijne Heren,

Betreft :

Samenstelling van het dossier

Bouwheer: GO! ONDERWIJS V/D VLAAMSE
Willebroekkaai, 36
1000 BRUSSEL (02/790.95.00)

Architect: Mijnheer Sönke Timm
Dr. Willemsstraat 19
3500 Hasselt (011/24.77.60)

Bijlage: 10 plannen bestempeld en geparafeerd door de brandweer op 13/04/2016.

Beschrijving

Gewijzigde plannen. Toevoegen van een lift.

Uitbreiding basisschool "De Buurt" in achterbouw als volgt:

- Gelijkvloers: parking en berging, bergruimte, vuilnislokaal en overdekte speelruimte.
- Niveau +1 (tuinniveau): 4 klaslokalen + 2 kleinere lokalen en overdekte speelplaats met sanitair.
- Niveau +2: polyvalente zaal, berging, stooklokaal en sanitair.

Antecedenten

Ons rapport van 9/12/2013 (Réf. T.1980.0035/8/BS/al)

Algemene reglementering

Het gebouw waarvan de conventionele hoogte kleiner is dan 10 m ($h < 10$ m), moet beantwoorden aan de technische specificaties opgenomen in de bijlagen 1, 2/1, 5/1 et 7 van het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

NBN S 21-204 betreffende de brandveiligheid in schoolgebouwen
Algemene eisen en reactie bij brand.

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk.

Reeds voorziene brandvoorkomingsmaatregelen

- De deur tussen het oude gebouw en de nieuwbouw is een zelfsluitende branddeur Rf 1/2h.
- Er zijn brandblussers en muurhaspels voorzien.
- De toegang tot het stooklokaal gebeurt via een zelfsluitende branddeur Rf 1/2h.
- De toegang tot de trappenhal vanuit de polyvalente zaal gebeurt via een zelfsluitende branddeur Rf 1/2h.
- Er is een rookkoepel voorzien bovenaan het trappenhuis.
- De toegang tot de lift gebeurt via brandwerende zelfsluitende deuren Rf1/2h.


Advies van de brandweer

Het nazicht van de plannen, door u aangevraagd, geeft aanleiding tot de volgende opmerking:

1. De veiligheidsmaatregelen die op de plannen weergegeven zijn en die hierboven beschreven zijn dienen nageleefd te worden. Ons rapport van 9/12/2013 (Réf. T.1980.0035/8/BS/al) blijft tevens van toepassing. De opmerkingen uit dit rapport dienen ook nageleefd te worden.

Hoogachtend,

De Officier-diensthooft a.i.,

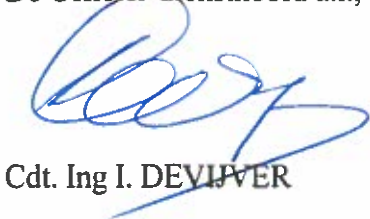

Cdt. Ing I. DEVIJVER

De Officier,



Cpt D. VANDEPUTTE